


- 6 kabeļu tranšeja ~110m
- 4 kabeļu tranšeja ~170m
- 3 kabeļu tranšeja ~80m
- 2 kabeļu tranšeja ~1085m
- 1 kabeļa tranšeja ~70m
- Kopējais 600V kabeļu kopgarums ~3830m
- Jāuzstāda 6 slēdžu kastes ar 1000A atdalītāju

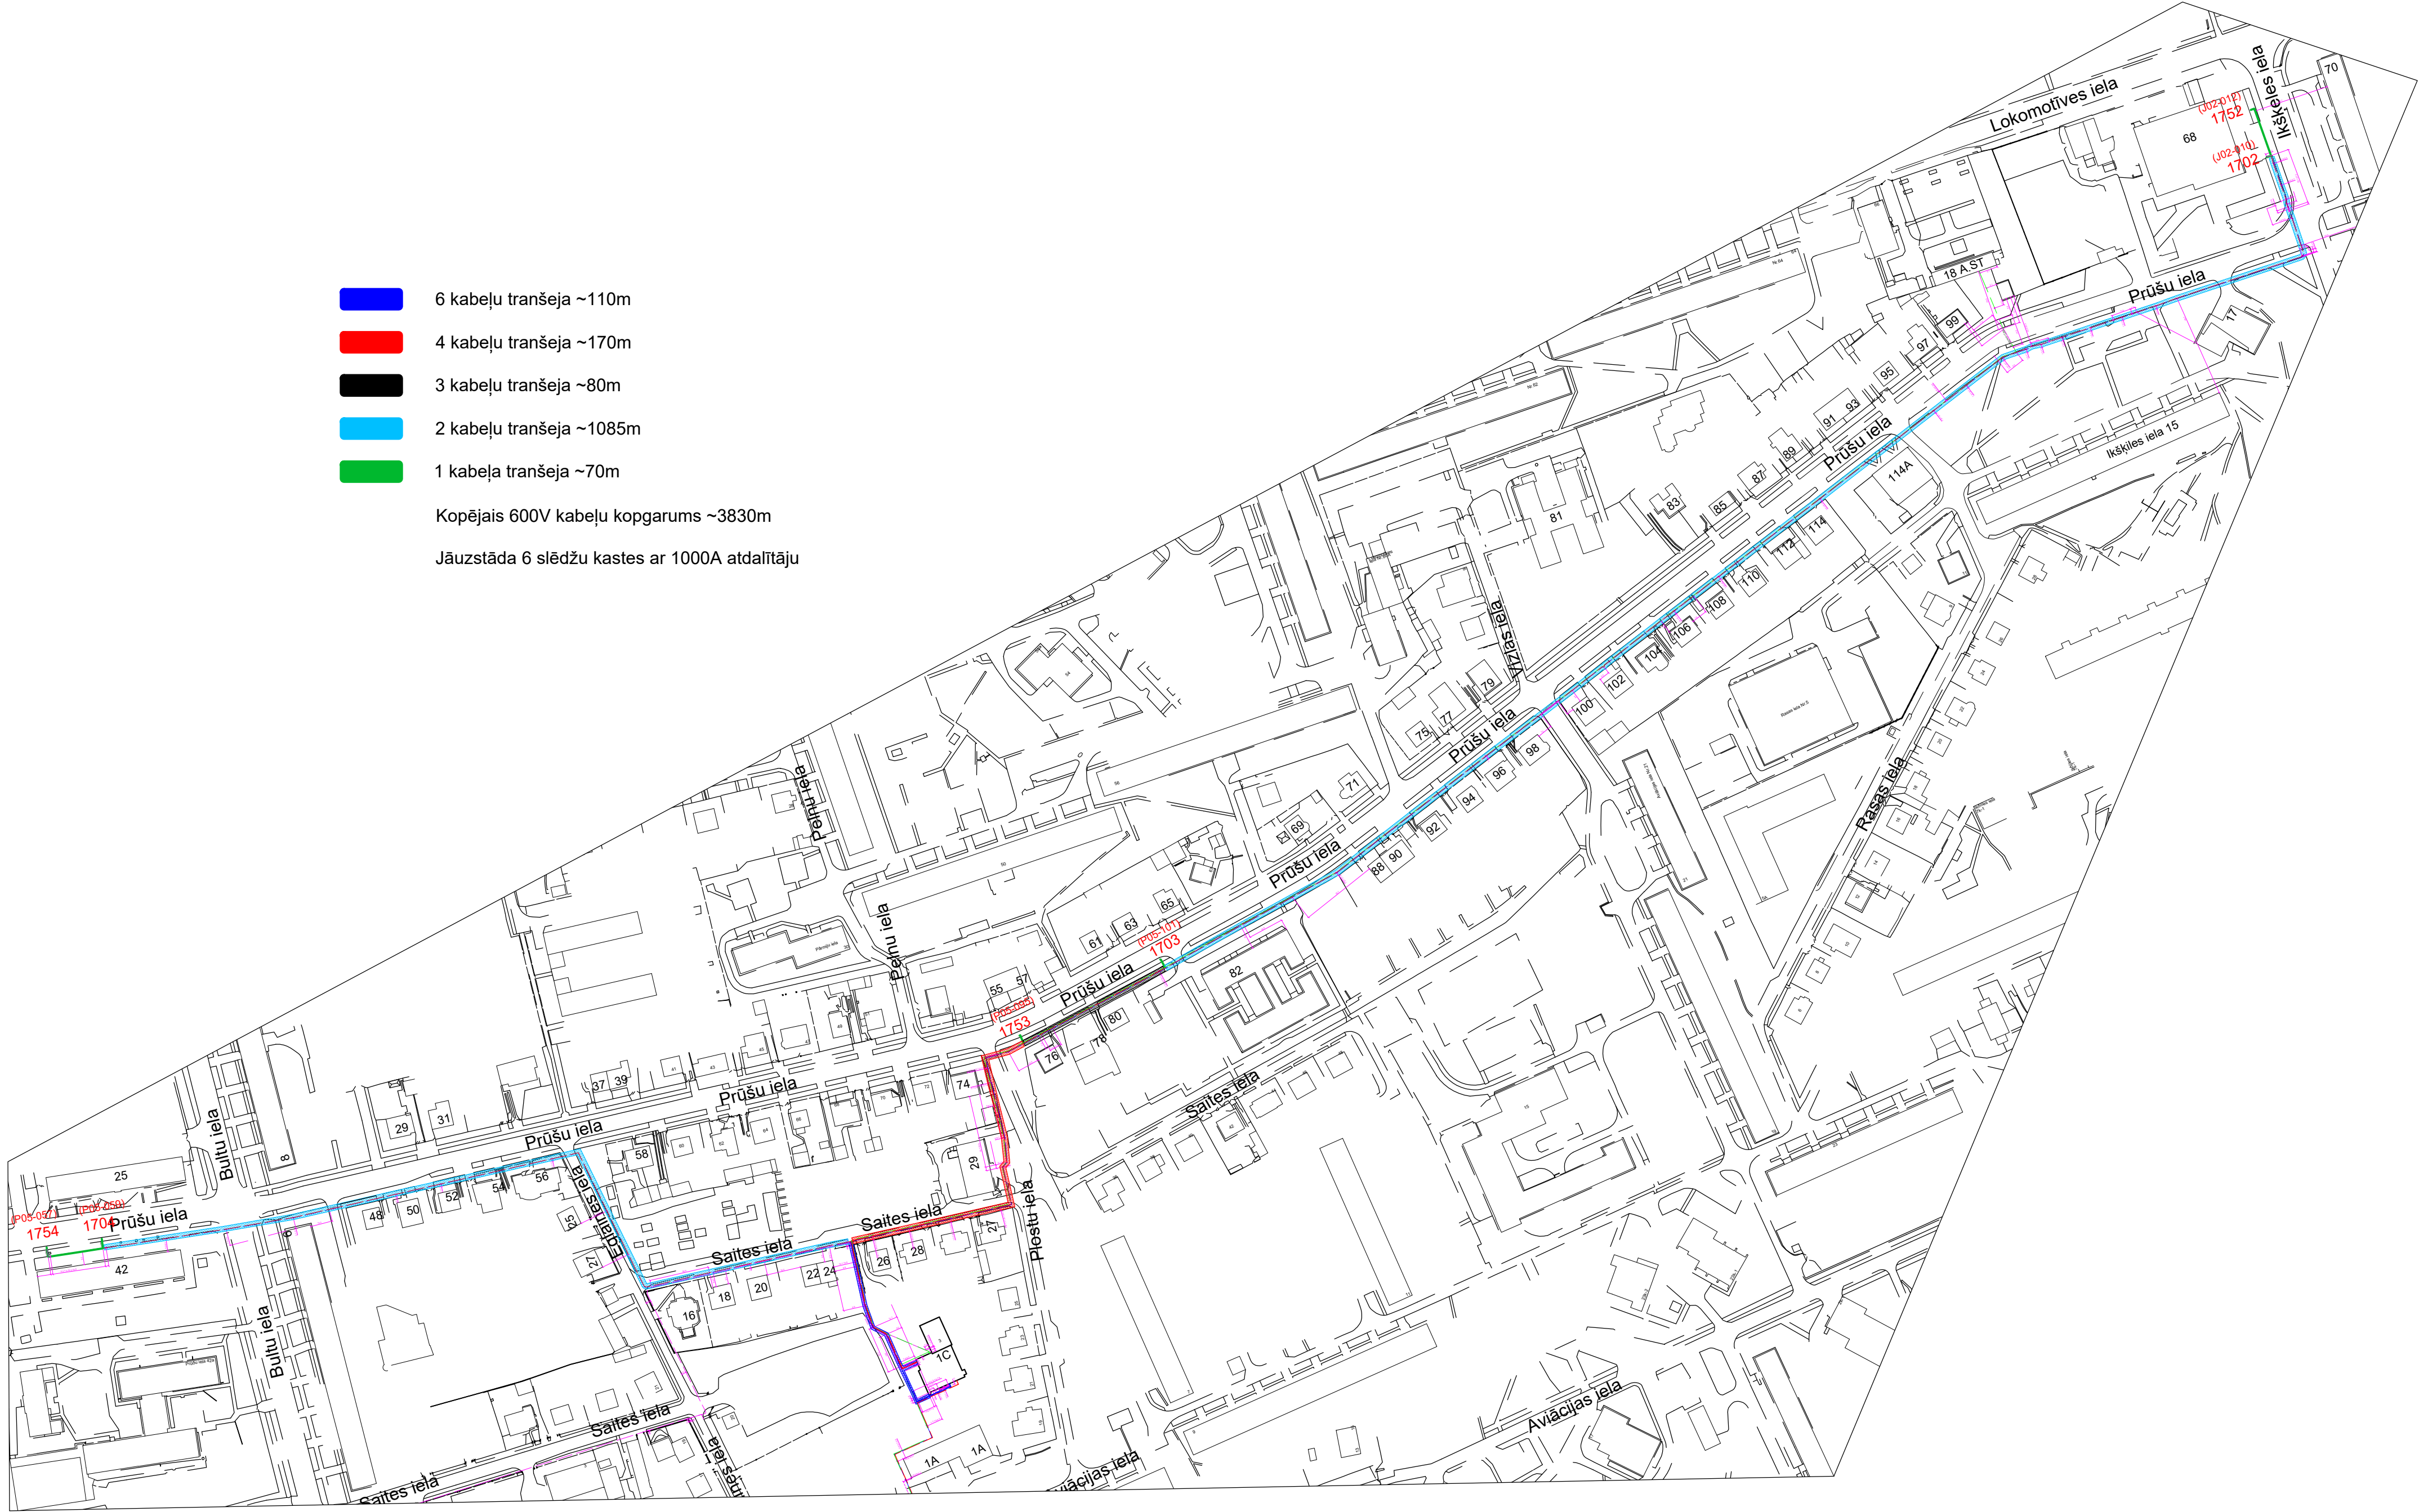

Projektēšanas uzdevuma 1. pielikums

17. vilces apakšstacijas 600V kabeļu pārbūve trolejbusa līnijām