

Rīgā

Dokumenta datums ir  
elektroniskās parakstīšanas datums.

Nr.  
skatīt pievienotajā datnē.

Uz 28.11.2022. iesniegumu

**Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar  
ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"**  
Uzņēmuma reģ.nr.: 40003619950

### **Tehniskie noteikumi**

neatkarīgas centralizētās kanalizācijas  
sistēmas pieslēguma ierīkošanai biroju  
ēkai zemes gabalā Atgāzenes ielā 24A

Informējam, ka biroju ēka zemes gabalā Atgāzenes ielā 24A (kadastra apzīmējums 0100 074 0148) pievienota centralizētās ūdensapgādes sistēmas pievadam Atgāzenes ielā un caur blakus zemes gabalu Atgāzenes ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 074 2058) pievienota centralizētās kanalizācijas sistēmas pievadam Atgāzenes ielā, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu arī ēkai zemes gabalā Vienības gatvē 87F (kadastra apzīmējums 0100 74 2059).

Neatkarīgas notekūdeņu novadīšanas nodrošināšanai biroju ēku zemes gabalā Atgāzenes ielā 24A iespējams pievienot centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam Atgāzenes ielā.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus un iespējamās pieslēguma vietas skatīt 1. pielikumā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma".

#### *1. Vispārīgi*

*1.1.* Būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) jāizstrādā [atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam](#) saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu](#), [Aizsargjoslu likumu](#), [Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"](#), [Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"](#) (turpmāk – [RD SN 17](#)), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

*1.2.* Ja BID saskaņošana ar SIA "Rīgas ūdens" netiks veikta Būvniecības informācijas sistēmā, iesniegt glabāšanai SIA "Rīgas ūdens" BID pilnas būvprojekta UKT daļas, apliecinājuma kartes vai novietojuma plāna eksemplāru papīra (cauršūtu mīkstos vākos) un elektroniskā formā (datu nesējvidē vai sūtīt uz e-pastu: [klienti@rigasudens.lv](mailto:klienti@rigasudens.lv), rasējumu formāts - \*.pdf ar visiem saskaņojumiem un attiecīgiem saskaņošanas nosacījumiem un \*.dwg), pēc to saskaņošanas RD Pilsētas attīstības departamentā (ja šādu saskaņojumu paredz normatīvie akti), pievienojot RD Pilsētas attīstības departamenta vēstules ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu izdruku, ja tā tika saņemta elektroniski.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 1.3. Izstrādājot būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, jāpiemēro SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā *Būvniecības ierosinātajiem – Projektētājiem - Prasības*: <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> norādītās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. BID iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām SIA "Rīgas ūdens" prasībām ekvivalentus būvizstrādājumus un materiālus.
- 1.4. BID iekļaut prasības: Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas. Pieslēguma izbūves gadījumā, būvdarbus uzsākt sākot ar pieslēguma vietu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Projektējamam pievadam paredzēt inženiertīklu perpendikulāru šķērsošanos. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens". Gruntsūdens novadīšana SIA "Rīgas ūdens" centralizētajā kanalizācijas sistēmā bez saskaņošanas ir aizliegta atbilstoši [RD SN 17 63.9 punkta](#) prasībām. Informācija par saskaņošanu atrodama SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā Būvniekiem - [Būvdarbu veicējiem](#): <https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem>.
- 1.5. SIA "Rīgas ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu piederības (apkalpes) robežas – saskaņā ar [RD SN 17 3.2. un 3.6. punktiem](#).
- 1.6. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

## 2. Kanalizācija

- 2.1. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu vēdināšanu paredzēt saskaņā ar [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 4.10. daļas](#) prasībām.
- 2.2. Atvienoties no esošā pakalpojuma lietotāju kanalizācijas tīkla nojaucot pievienojuma vietu kanalizācijas tīklam pie zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 074 0148) robežas vai nojaucot pievienojuma vietu pakalpojuma lietotāju kanalizācijas tīkla skatakā.
- 2.3. BID iekļaut prasību: nepārtraukt notekūdeņu novadīšanu ēkai zemes gabalā Vienības gatvē 87F, ievērojot [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10.panta 1.daļas 5.punkta](#) prasības.
- 2.4. Pieslēgumu veikt esošajā kanalizācijas skatakā vai pieslēguma vietā paredzēt izbūvēt jaunu kanalizācijas skataku, ievērojot [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 73. punkta](#) prasības.
- 2.5. Ierīkojot pieslēgumu esošajā kanalizācijas skatakā (K4808), pirms pieslēguma mezgla risinājuma izstrādes, atbildīgajam būvspeciālistam jāveic skatakas apsekošana, lai noskaidrotu tās konstrukcijas un elementu izmērus un piesaistes (iekšējais diametrs; lūkas, kāpšļi un iebūvēto cauruļvadu, plauktiņu, platformu, kritcauruļu un citu konstrukciju izmēri un piesaistes), papildus veicot tās fotofiksāciju. Skatakas uzmērījumi un konstrukcijas elementi jāattēlo pieslēguma mezgla risinājumā (virrskatā un griezumā). Fotofiksācijas materiāli jāpievieno būvniecības ieceres dokumentācijai. Apsekojumu iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz [klienti@rigasudens.lv](mailto:klienti@rigasudens.lv). Pieteikumā jānorāda apsekojuma mērķi, apsekojamās skatakas numurs (sk. 1. pielikumā), būvspeciālista kontakttālruni, vēlamo datumu un laiku intervālus.
- 2.6. Uz projektējamā kanalizācijas pievada paredzēt izbūvēt kontrolaku, kuras novietojuma nosacījumi norādīti [RD SN 17 3.6. punktā](#). Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietošanai, kontrolakas novietojums pieļaujams citā, ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā, vietā.
- 2.7. Visas esošās un visas paredzamās sanitāri tehniskās ierīces pievienot centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās atvienojot no vietējās decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
- 2.8. BID iekļaut prasību: pirms izbūvētā kanalizācijas tīkla nodošanas ekspluatācijā, veikt kanalizācijas pievada CCTV inspekciju SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 2.9. Prasības notekūdeņu sastāvam un raksturojošiem parametriem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā – saskaņā ar [RD SN 17 51. punktā](#) minēto.
- 2.10. Saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 9.punktu](#) lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Tādēļ lietus notekūdeņu novadīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.
- 2.11. Vairāk informācijas par alternatīvām lietus ūdens apsaimniekošanas iespējām pieejama šeit: <https://www.rigasudens.lv/lv/lietus-notekudenu-apsaimniekosanas-iespejas>.

Pielikumā: “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma” uz 1 lapas.


Tehniskā departamenta direktora vietnieks  
Tehniskās daļas vadītājs

A. Vecvērdiņš

Veršelis 67088354

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma

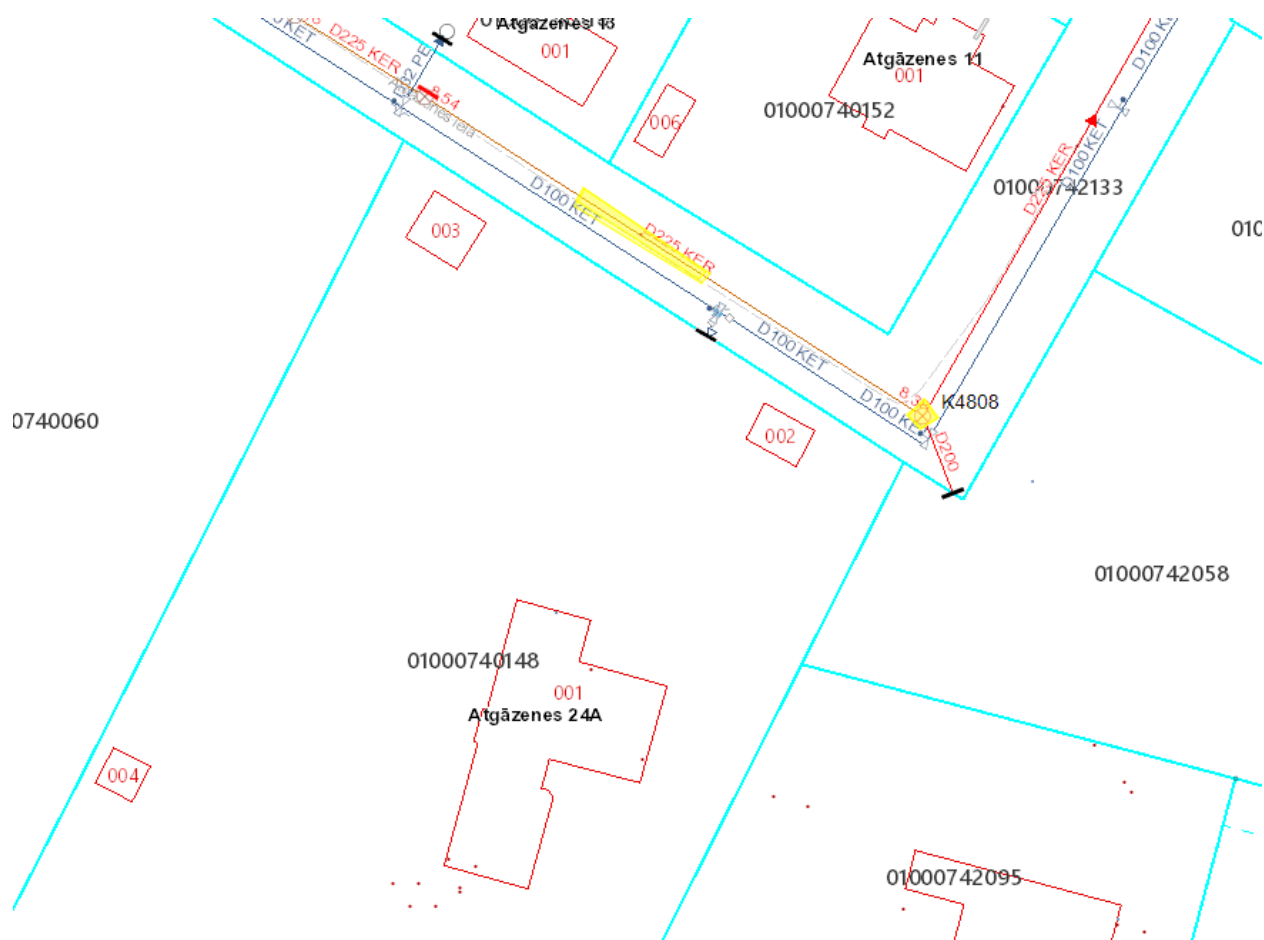

### Apzīmējumi:

SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie:

— - Ūdensapgādes cauruļvads

— - Kanalizācijas cauruļvads

■ - Iespējamās pieslēguma vietas

### Piezīmes:

- Shēmas sagatavošanai ir izmantoti NĪ valsts kadastra informācijas sistēmas dati ©2011-2012, Rīgas pilsētas pašvaldības Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati ©2002-2012, Valsts adrešu reģistra dati (Autors: ©Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2012), Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati (Autors: © Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2011-2012).
- Shēmai ir informatīvs raksturs (attēlotie dati var būt neprecīzi). Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu atbild sertificēts mērnieks, izstrādājot topogrāfisko plānu saskaņā ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi".
- Shēmā nav attēloti ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi, kas nav SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU